


BAB III


KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

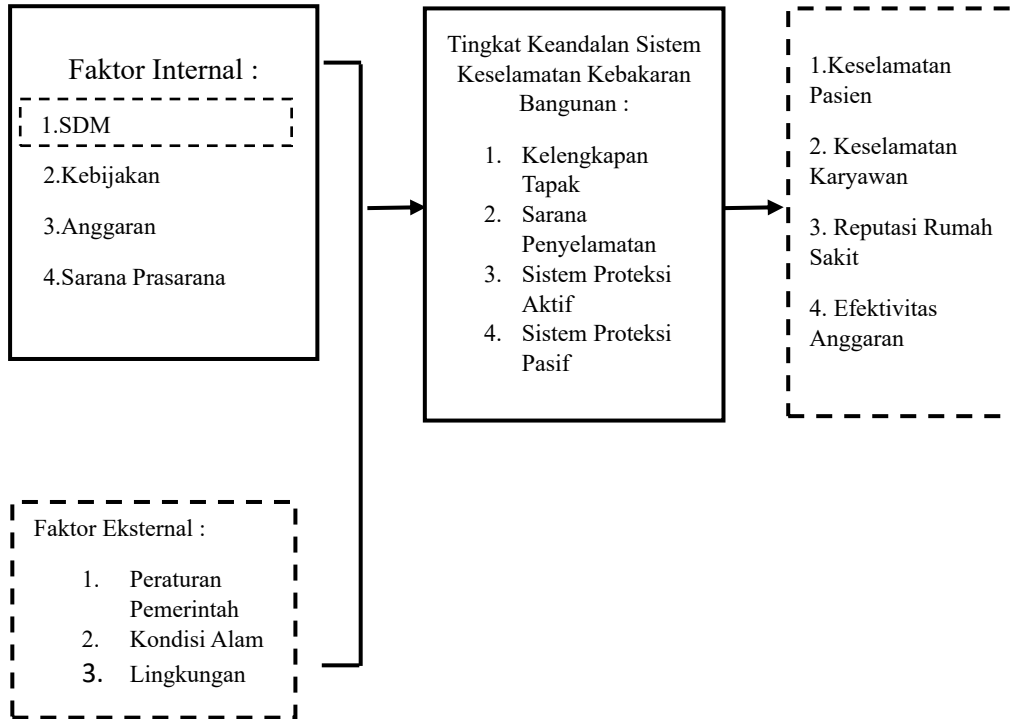

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

 : Tidak diteliti

 : Diteliti

3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa kerangka konseptual penelitian terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan belum dilakukan evaluasi lanjutan terkait sistem keselamatan kebakaran bangunan gedung

diantaranya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi : Kebijakan, Anggaran, dan Sarana Prasarana yang diteliti. Sedangkan faktor SDM tidak dilakukan penelitian untuk mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Metode Pd-T-11-2005-C untuk faktor eksternal meliputi : Peraturan Pemerintah, kondisi alam, dan lingkungan tidak diteliti mengingat waktu penelitian yang pendek.

Peneliti juga mengidentifikasi tingkat keandalan sistem keselamatan bangunan dari bahaya kebakaran dengan melakukan pemeriksaan terhadap sistem keselamatan kebakaran bangunan gedung yang meliputi : Kelengkapan tapak, sarana penyelamatan, sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif.

Untuk memastikan apakah evaluasi yang digunakan hasilnya nanti akan sesuai dengan keandalan menggunakan evaluasi pedoman Pd-T-11-2005-C dan kesuaian ini akan bisa melihat keandalan sistem proteksi kebakaran yang ada di Gedung Tan'im RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.